



CONSULTGEOPAV SAC

RUC: 20602407021

Sistema Integral
de Geotecnia
Suelos y Pavimentos

Tel: 073-501000 Cel: 979-199772 Movistar - Cel: 986279811 Claro

Direccion : Calle Arequipa # 308 Bellavista - Sullana - Piura

Email: geopav_mcastro@hotmail.com - junior_castro@hotmail.com - onsltgeopav@gmail.com

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

PERFIL ESTRATIGRÁFICO - SUELOS/REGISTRO DE EXCAVACIÓN DE CALICATA (ASTM - 2488)

PROYECTO : :REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651

CENTRO POBLADO TUNAPE - LA UNIÓN - PIURA - PIURA

COORDENADA/ : : TERRENO NATURAL

COORDENADA/ : : E=528954 N=9406539

CALICATA : : C-2

PROFUNDIDAD : : 3.00 mts

SOLICITA : : MUNICIPALIDAD DDE PROVINCIA DE PIURA

ING.RESP. : ROBERTO CASTRO AGUIRRE

TECNICO : MANUEL CASTRO GALLO

FECHA : DICIEMBRE DEL 2019

NF : NO

Prof. (m.)	Estrato		Simbolo Grafico	Descripcion Visual del Suelo	Clasificacion		Granulometria				Constantes Fisicas			W. Natural	
	Capa	Espesor (m)			AASHTO	Sucs.	>3"	3" - Nº4	Nº4 - Nº 200	< Nº 200	L.L.	L.P	IP		
0.10															
0.20															
0.30															
0.40															
0.50															
0.60															
0.70															
0.80															
0.90	--	3.00		Limo Arcilla de alta plasticidad, arcilla fina de color marrón claro, arcilla en estado semi compacto, arcilla con presencia de lentes de arcilla de color verde claro	A-4 (5)	CL	0	0.8	36.8	62.4	30.8	23.0	8.0	10.8	
1.00															
1.10															
1.20															
1.30															
1.40															
1.50															
1.60															
1.70															
1.80															
1.90															
2.00															
2.10															
2.20															
2.30															
2.40															
2.50															
2.60															
2.70															
2.80															
2.90															
3.00															

PANEL FOTOGRAFICO





CONSULTGEOPAV SAC

RUC: 20602407021

Sistema Integral

de Geotecnia
Suelos y Pavimentos

Telf: 037-501000 Cel. Claro: 986279811 - Cel Movistar: 979199772

Dirección: Calle Arequipa # 308 Bellavista - Sullana - Piura

Email: geopav_mcastro@hotmail.com - junior_castro@hotmail.com

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

(MTC E-107 / ASTM D-422, C-117 / AASHTO T-27, T-88)

PROYECTO : REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651

CENTRO POBLADO TUNAPE - LA UNIÓN - PIURA - PIURA

ING. RESP. : ROBERTO CASTRO AGUIRRE

MATERIAL : TERRENO NATURAL

TECNICO : MANUEL CASTRO GALLO

COORDENADAS UTM E=528954 N=9406539

FECHA : DICIEMBRE DEL 2019


CALICATA : C-2-M-1

PROFUNDIDAD : 0.00-3.00

SOLICITA : MUNICIPALIDAD DDE PROVINCIA DE PIURA

Tamices ASTM	Abertura (mm)	Peso Retenido	Retenido Parcial	Retenido Acumulado	Porcentaje que Pasa	Material sin Especificación	Descripcion
5"	127.000						1. Peso de Material
4"	101.600						Peso Inicial Total (kg) 289
3"	73.000						Peso Fraccion Fina Para Lavar (gr) _____
2 1/2"	60.300						2. Características
2"	50.800						Tamaño Máximo _____
1 1/2"	37.500						Tamaño Máximo Nominal _____
1"	25.400						Grava (%) 0.8
3/4"	19.000						Arena (%) 36.8
1/2"	12.700						Finos (%) 62.4
3/8"	9.520				100.0		Modulo de Fineza (%) _____
1/4"	6.350						3. Clasificación
N° 4	4.750	2.3	0.8	0.8	99.2		Limite Liquido (%) 31
N° 8	2.360						Limite Plastico (%) 23
N° 10	2.000	6.3	2.2	3.0	97.0		Indice de Plasticidad (%) 8
N° 16	1.190						Clasificación SUCS CL
N° 20	0.850						Clasificación AASHTO A-4 (5)
N° 30	0.600						
N° 40	0.420	23.2	8.0	11.0	89.0		
N° 50	0.300						
N° 60	0.250						
N° 80	0.180						
N° 100	0.150	50.0	17.3	28.3	71.7		
N° 200	0.075	26.8	9.3	37.6	62.4		
Pasante		180.4	62.4	100.0			

CURVA GRANULOMÉTRICA

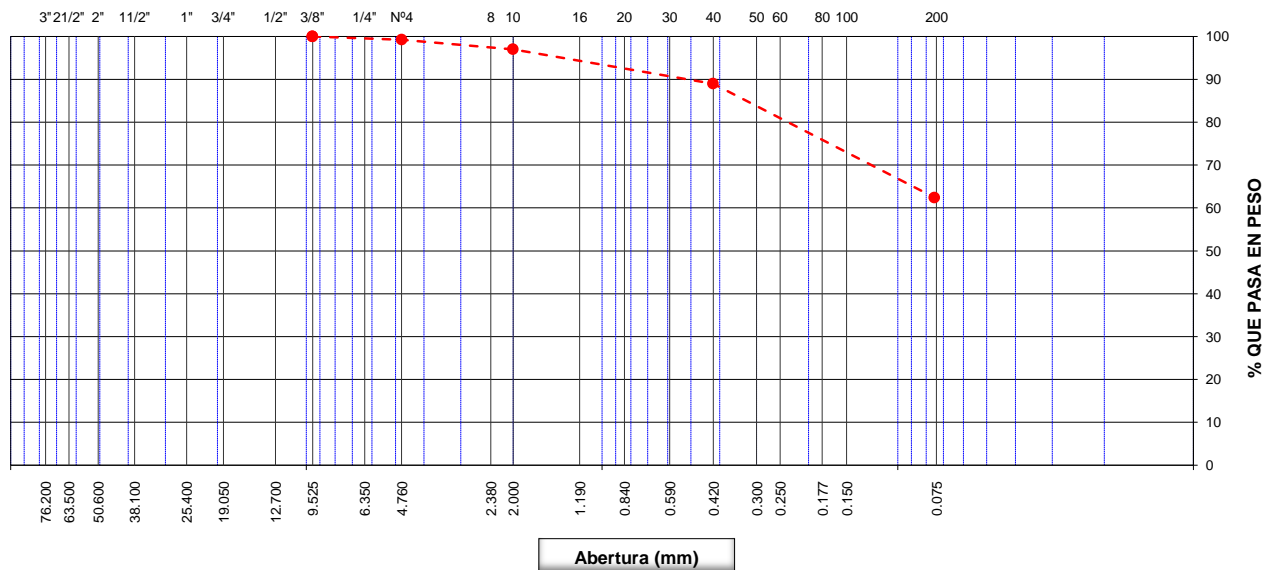



CONSULTGEOPAV SAC

RUC: 20602407021

Sistema Integral

de Geotecnia
Suelos y Pavimentos

Telf: 037-501000 Cel. Claro: 986279811 - Cel Movistar: 979199772

Dirección: Calle Arequipa # 308 Bellavista - Sullana - Piura

Email: geopav_mcastro@hotmail.com - junior_castro@hotmail.com

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

LIMITES DE CONSISTENCIA

(MTC E-110,111 / ASTM D-4318 / AASHTO T-90, T-89)

PROYECTO	:REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651		ING.RESP.	: ROBERTO CASTRO AGUIRRE
	CENTRO POBLADO TUNAPE - LA UNIÓN - PIURA- PIURA		TECNICO	: MANUEL CASTRO GALLO
	TERRENO NATURAL		FECHA	: DICIEMBRE DEL 2019
COORDENADAS UTM	E=528954 N=9406539			
CALICATA	:	C-2-M-1		
PROFUNDIDAD	:	0.00-3.00		
SOLICITA	MUNICIPALIDAD DDE PROVINCIA DE PIURA			

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO


N° de Tarro		6	7	8	
Peso de Tarro + Suelo Humedo	gr.	36.90	32.56	34.78	
Peso de Tarro + Suelo Seco	gr.	31.60	28.50	30.30	
Peso de Tarro	gr.	15.34	15.34	15.34	
Peso de Agua	gr.	5.30	4.06	4.48	
Peso del Suelo Seco	gr.	16.26	13.16	14.96	Limite Liquido
Contenido de Humedad	%	32.60	30.85	29.95	31
Numero de Golpes		16	24	32	

30.88 30.70 30.85

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

N° de Tarro		9	10	
Peso de Tarro + Suelo Humedo	gr.	20.15	21.43	
Peso de Tarro + Suelo seco	gr.	19.20	20.30	
Peso de Tarro	gr.	15.02	15.30	
Peso de Agua	gr.	0.95	1.13	
Peso de Suelo seco	gr.	4.18	5.00	Limite Plastico
Contenido de Humedad	%	22.73	22.60	23

CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES

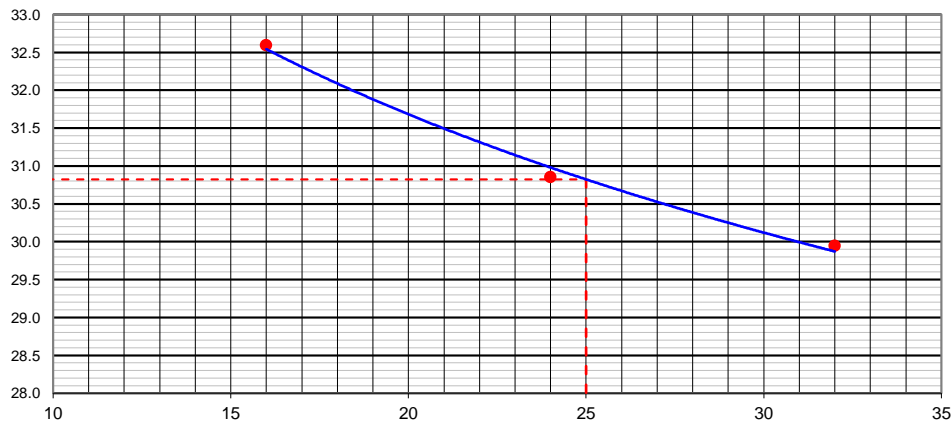

Constantes Fisicas de la Muestra

Limite Liquido	31
Limite Plastico	23
Indice de Plasticidad	8

Observaciones

Pasante Tamiz N° 40



CONSULTGEOPAV SAC

RUC: 20602407021

Sistema Integral

de Geotecnia
Suelos y Pavimentos

Telf: 037-501000 Cel. Claro: 986279811 - Cel Movistar: 979199772

Direccion: Calle Arequipa # 308 Bellavista - Sullana - Piura

Email: geopav_mcastro@hotmail.com - junior_castro@hotmail.com

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

CONTENIDO DE HUMEDAD

(MTC E-108 / ASTM D-2216)

PROYECTO	:REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651	ING.RESP. : ROBERTO CASTRO AGUIRRE
	CENTRO POBLADO TUNAPE - LA UNIÓN - PIURA- PIURA	TECNICO : MANUEL CASTRO GALLO
	TERRENO NATURAL	FECHA : DICIEMBRE DEL 2019
COORDENADAS UTM	E=528954 N=9406539	
CALICATA	: C-2-M-1	
PROFUNDIDAD	: 0.00-3.00	
SOLICITA	MUNICIPALIDAD DDE PROVINCIA DE PIURA	

1. Contenido de Humedad Muestra Integral :

Descripcion	1	2
Peso de tara (gr)		
Peso de la tara + muestra húmeda (gr)	500.0	
Peso de la tara + muestra seca (gr)	451.2	
Peso del agua contenida (gr)	48.8	
Peso de la muestra seca (gr)	451.2	
Contenido de Humedad (%)	10.8	
Contenido de Humedad Promedio (%)	10.8	