





PLANO: AGUA POTABLE PROYECTADO  
ESC.: 1/500

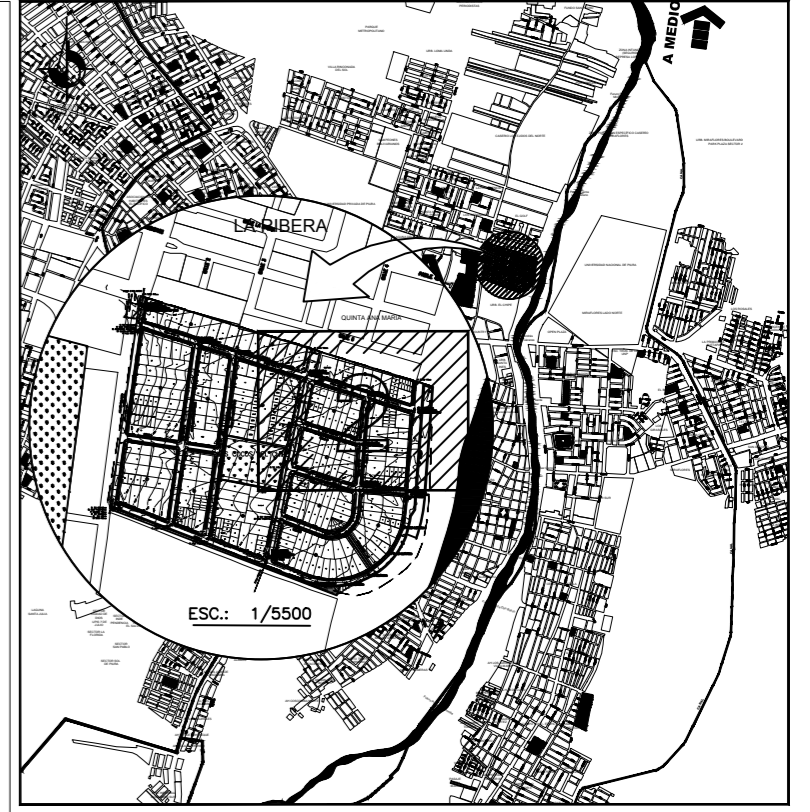

PLANO UBICACIÓN  
ESC.: 1/50 000

| LEYENDA                         |         |
|---------------------------------|---------|
| TUBERIA PROYECTADA PVC DN 160mm | ---     |
| TUBERIA PROYECTADA PVC DN 110mm | ---     |
| TUBERIA EXISTENTE DN 200mm      | ---     |
| GRIFO CONTRA INCENDIO           | ⊙       |
| VALVULA COMPUERTA               | ●       |
| CRUZ, TEE, REDUCCION, TAPON     | ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ |
| CODO 90°, 45°, 22.5°            | ⌒ ⌒ ⌒   |

| METRADO DE TUBERÍAS              |          |                       |
|----------------------------------|----------|-----------------------|
| TUBERÍA                          | Diámetro | Long. de tubería (ml) |
| PVC / UF NTP ISO 1452/16422 PN-8 | 110 mm   | 1641.78               |
| PVC / UF NTP ISO 1452/16422 PN-8 | 160 mm   | 1348.16               |
| <b>Totales</b>                   |          | <b>2989.94</b>        |

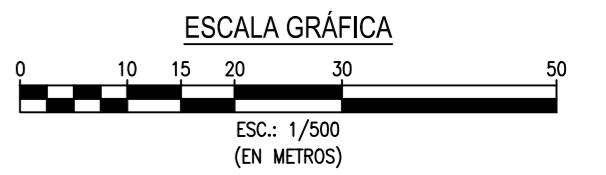

LUGAR:  
URBANIZACION LOS COCOS DEL CHIPE

DISTRITO : PIURA  
PROVINCIA: PIURA  
DEPARTAMENTO: PIURA

CONSULTOR:  
ELABORO : A.M.R.D  
VERIFICO : ---  
PRESENTO: ---

APROBO :

| REVISIONES |       |
|------------|-------|
| REV. N°    | FECHA |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

PROYECTO:  
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO LOS COCOS DEL CHIPE - DISTRITO Y  
PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA

PLANO :  
RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

ESCALA :  
FECHA : MAYO 2019  
PLANO N° :  
RED-AP  
LAMINA N° : 2 DE 4