





PLANO: AGUA POTABLE PROYECTADO  
ESC.: 1/500

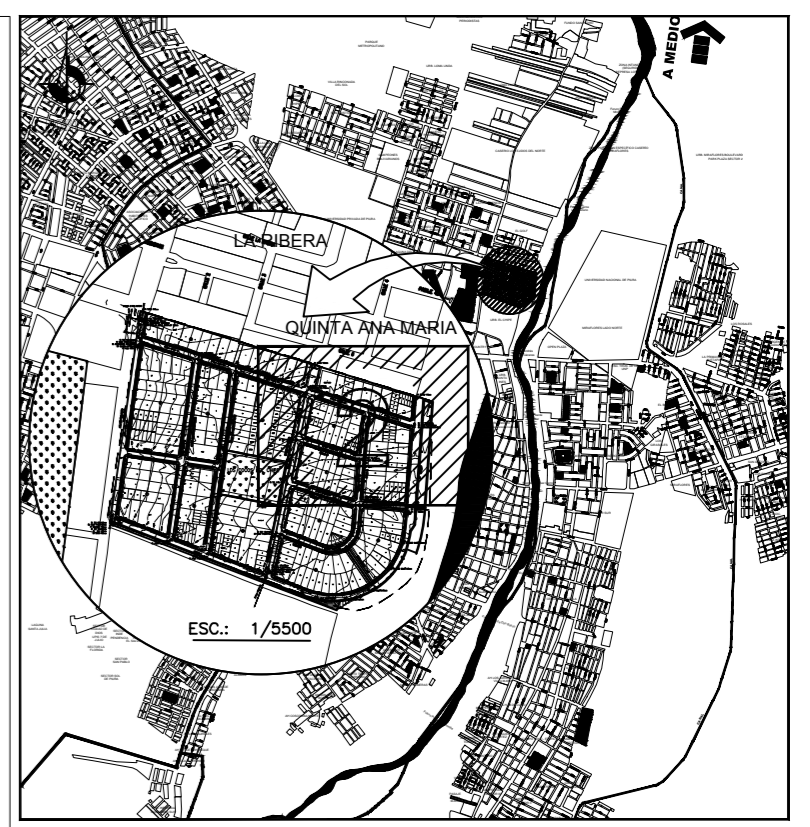

PLANO UBICACIÓN  
ESC.: 1/50 000

LEYENDA	
TUBERIA PVC DN 160mm	---
TUBERIA PVC DN 110mm	---
TUBERIA EXISTENTE	---
GRIFO CONTRA INCENDIO	⊗
VALVULA COMPUERTA	●
CRUZ, TEE, REDUCCION, TAPON	⊕ ⊖ ⊙ ⊚
CODO 90°, 45°, 22.5°, 11.25°	⌒ ⌓ ⌔ ⌕

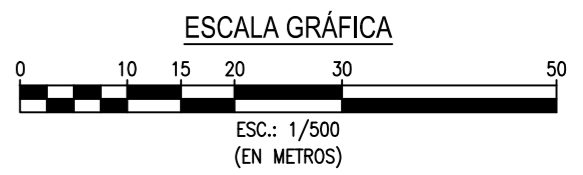

LUGAR:  
URBANIZACION LOS COCOS DEL CHIPE

DISTRITO : PIURA  
PROVINCIA: PIURA  
DEPARTAMENTO: PIURA

CONSULTOR:  
-----

ELABORO : A.M.R.D  
VERIFICO : ---  
PRESENTO : ---

APROBO :

REV. N°: FECHA

REVISIONES

PROYECTO:  
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO LOS COCOS DEL CHIPE - DISTRITO Y  
PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA

PLANO :  
ACCESORIOS AGUA POTABLE PROYECTADO

ESCALA :  
FECHA : MAYO 2019  
PLANO N° :  
ACC-AP  
LAMINA N° : 2 DE 4