



PLANO: CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE PROYECTADO  
ESC.: 1/500

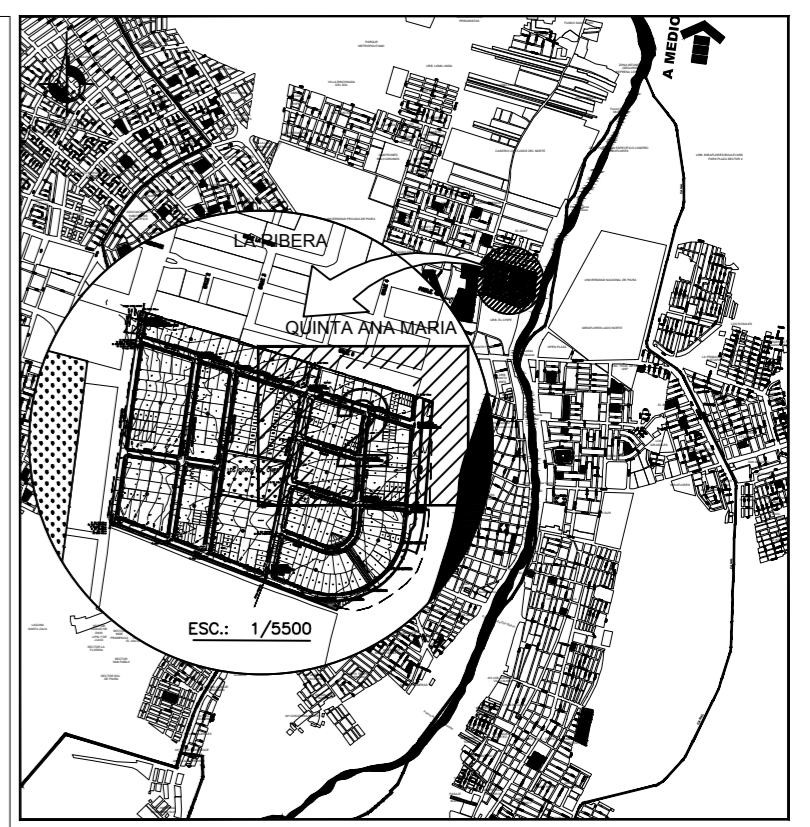

PLANO UBICACIÓN  
ESC.: 1/5500

LEYENDA	
TUBERIA PROYECTADA PVC DN 160mm	---
TUBERIA PROYECTADA PVC DN 110mm	---
TUBERIA EXISTENTE DN 200mm	---
GRIFO CONTRA INCENDIO	⊙
VALVULA COMPUERTA	●
CRUZ, TEE, REDUCCION, TAPON	⊕ ⊖ ⊗ ⊘
CODO 90°, 45°, 22.5°	⌋ ⌌ ⌍ ⌎
CONEXION DOMICILIARIA	---

METRADO DE TUBERÍAS		
TUBERÍA	Diámetro	Long. de tubería (ml)
PVC / UF NTP ISO 1452/16422 PN-8	110 mm	1641.78
PVC / UF NTP ISO 1452/16422 PN-8	160 mm	1348.16
<b>Totales</b>		<b>2989.94</b>

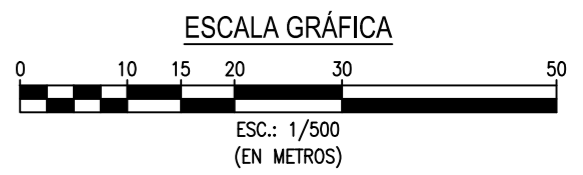

LUGAR:  
URBANIZACION LOS COCOS DEL CHIPE

DISTRITO : PIURA  
PROVINCIA: PIURA  
DEPARTAMENTO: PIURA

CONSULTOR:  
ELABORO : A.M.R.D  
VERIFICO : ---  
PRESENTO: ---

APROBO :

REVISIONES	
REV. N°	FECHA

PROYECTO:  
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO LOS COCOS DEL CHIPE - DISTRITO Y  
PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA

PLANO :  
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

ESCALA :  
FECHA : MAYO 2019  
PLANO N° :  
CNX-AP  
LAMINA N° : 2 DE 4